


$T_{oro}, ^\circ C$	$T_{pad}, ^\circ C$	$T_{gr}, ^\circ C$
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	65	43
4	65	43
3	65	43
2	65	43
1	65	43
0	65.8	43.6
-1	66.6	44.2
-2	67.2	45.8
-3	68	46.4
-4	68.8	47
-5	69.6	47.6
-6	70.4	48.2
-7	71.2	48.8
-8	72	49.4
-9	72.8	50
-10	73.6	50.6
-11	74.4	51.2
-12	75.2	51.8
-13	76	52.4
-14	76.8	53
-15	77.6	53.6
-16	78.4	54.2
-17	79.2	54.8
-18	80	55.4
-19	80.8	56
-20	81.6	56.6
-21	82.5	57.2
-22	83.6	57.8
-23	85	58.5

UAB Plungės šilumos tinklai
2024/2025 m. šildymo sezono šilumnešio parametrų grafikas, Plungės rajono kaimų katilinėms, dirbančioms pagal temperatūrinį režimą

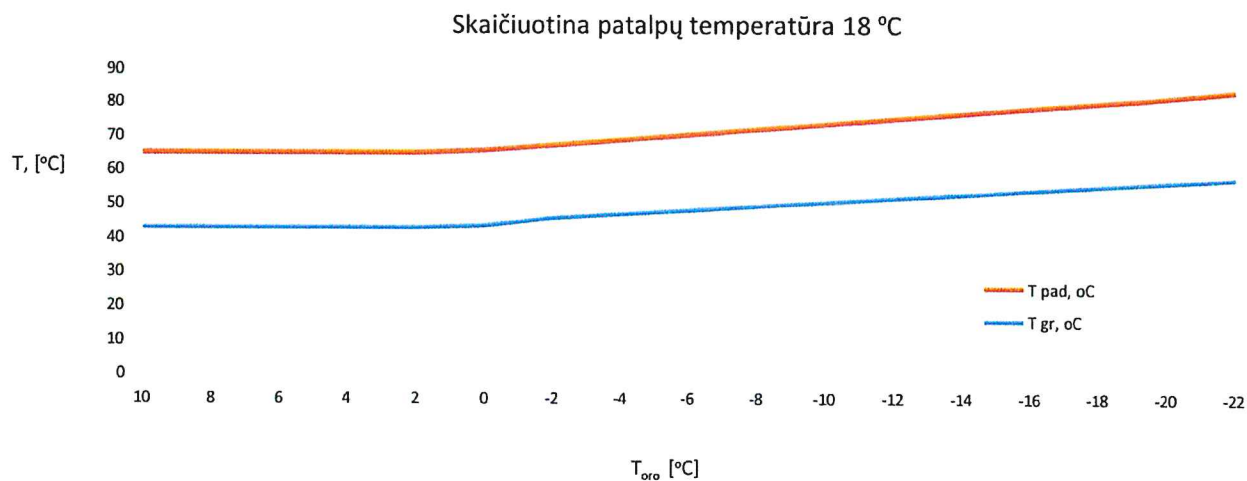

Sudarė: Katilinių eksploatavimo padalinio vadovas

Paulius Ščupokas