

TVIRTINU


UAB Plungės šilumos tinklai

*D. e. p. generalinio direktoriaus
Dalius Pečiulis*

T _{oro} °C	T _{pad} °C	T _{gr} °C
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	65	43
4	65	43
3	65	43
2	65	43
1	65	43
0	65	43
-1	66.4	43.6
-2	67.7	44.2
-3	69.1	44.8
-4	70.5	45.4
-5	71.8	46
-6	73.2	46.6
-7	74.5	47.2
-8	75.9	47.8
-9	77.3	48.4
-10	78.6	49
-11	80	49.6
-12	81.4	50.2
-13	82.7	50.8
-14	84.1	51.4
-15	85.5	52
-16	86.8	52.6
-17	88.2	53.2
-18	89.5	53.8
-19	90.9	54.4
-20	92.3	55
-21	93.6	55.6
-22	95	56.2
-23	95	56.2

UAB Plungės šilumos tinklai
2024/2025 m. šildymo sezono šilumnešio parametrų grafikas, Plungės m. V. Mačernio ir Lentpjūvės gatvių katilinėms,
dirbančioms pagal temperatūrinį režimą

Skaičiuotina patalpų temperatūra 18 °C

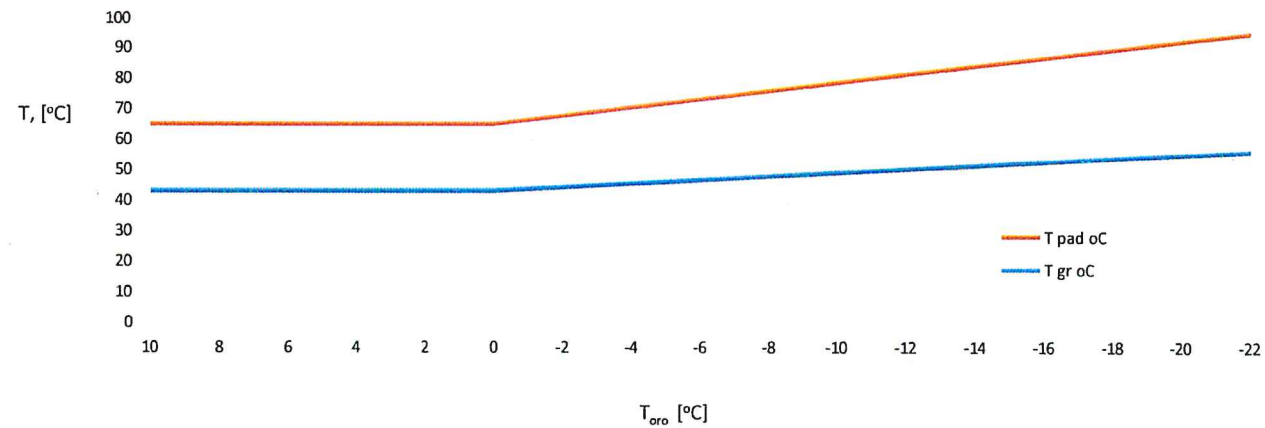

Pastaba: lauko oro temperatūrai nukritus žemiau -23 °C, pakelti paduodamą slėgį 1 baru. Automatizuotose šilumos punktuose pagal poreikį pakelti šildymo kreivės nuolydį.

Sudarė: Katilinių eksploatavimo padalinio vadovas

Paulius Ščupokas